

RAPPORT TESTIMI

F-7.8

Nr. i porosisë - data	0 4 1 1 - 09.04.2022
Porositësi (klienti) - adresa	MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS
Projekti (objekti)	SANIMI I RRËSHQITJES NË FSHATIN GORANCË, HANI I ELEZIT
Ekzekutuesi i punimeve - adresa	"VIA" - Ferizaj & "EUROKOS" Sh. P. K. - Prishtinë
Prodhuesi i betonit - adresa	"ALBA GROUP" - Hani i Elezeit
Nr. Raportit - data	0 4 7 0 - 13.05.2022
Lloji i mostrave	Kubëza të betonit (150 x 150 x 150) mm, Dmax= / mm
Numri i mostrave	6 mostra të marrura në punishte

[illegible]

Nr. i fageve të raportit 5

Të drejta të kufizuara: Ndalohet riprodhimi dhe shumëfishimi i këtij dokumenti pa lejen me shkrim të laboratorit ETL-Kosova.



Nr. Raportit - data 0470 - 13.05.2022

Nr. i porosisë - data 0411 - 09.04.2022

Betoni i njomë						Betoni i ngurtësuar						
Pozicioni	Sherja e mostrës	Data e betonimit	Konsistenca me metodën e uljes...(cm)	Temperatura e betonit njomë...(°C)	Masa vëllimore e betonit njomë...(kg/m³)	Data e ekzaminimit	Vjetërsia...(ditë)	Nr. i testit nga presa	Masa vëllimore e betonit ngurtësuar...(kg/m³)	Soliditeti (N/mm²) n<28 ditë	Soliditeti (N/mm²) n=28 ditë	Soliditeti (N/mm²) n>28 ditë
Themeli, R-7	M-1	09.04.22	17.5	15.5	2200	16.04.22	7	KB-032/22	2230	11.40	/	/
	M-2		17.5	15.5	2210	07.05.22	28	KB-047/22	2240	/	18.51	/
	M-3		16.5	16.7	2250				2280	/	20.16	/
	M-4		15.0	17.8	2240				2270	/	20.44	/
	M-5		16.0	16.4	2250				2270	/	21.38	/
	M-6		17.0	16.0	2260				2290	/	20.30	/

Menaxheri i kontratës MMPHI:

Mr. sc. Muhamed Vranica, IDN

Drejtori:

Xhafer Plakiti, IDA

Të drejta të kufizuara: Ndalohej riprodhimi dhe shumëfishimi i këtij dokumenti pa lejen me shkrim nga ana e laboratorit ETL-Kosova.

Nr. Raportit - data 0470 - 13.05.2022

Nr. i porosisë - data 0411 - 09.04.2022

Interpretimi i rezultateve

Vlerat në formë tabelare

Konsistenca dhe temperatura		Matja e peshës vëllimore të brumit të betonit		Përgaditja dhe mirëmbajtja e mostrave standarde të betonit		Matja e masës vëllimore të mostrave të betonit të ngurtësuar		Ekzaminimi i rezistencës në shtypje i mostrave të betonit	
Konsistenca e brumit të betonit me metodën e uljës	Temperatura brumit të betonit								
E kërkuar (cm)	E kërkuar (°C)	E kërkuar (kg/m ³)	E kërkuar (kg/m ³)	E kërkuar (kg/m ³)	E kërkuar (kg/m ³)	E kërkuar (kg/m ³)	E kërkuar (N/mm ²)	E kërkuar (N/mm ²)	E kërkuar (N/mm ²)
E fituar (cm)	E fituar (°C)	E fituar (kg/m ³)	E fituar (kg/m ³)	E fituar (kg/m ³)	E fituar (kg/m ³)	E fituar (kg/m ³)	E fituar (N/mm ²)	E fituar (N/mm ²)	E fituar (N/mm ²)
Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat
Përgaditja dhe mirëmbajtja e mostrave është bërë sipas standardeve përkatëse		Përgaditja dhe mirëmbajtja e mostrave është bërë sipas standardeve përkatëse		Përgaditja dhe mirëmbajtja e mostrave është bërë sipas standardeve përkatëse		Përgaditja dhe mirëmbajtja e mostrave është bërë sipas standardeve përkatëse		Përgaditja dhe mirëmbajtja e mostrave është bërë sipas standardeve përkatëse	
C 30/37		C 30/37		C 30/37		C 30/37		C 30/37	
Shiko vlerat		Shiko vlerat		Shiko vlerat		Shiko vlerat		Shiko vlerat	

Shënim:

1. Rezistenca në shtypje është nën vlerën e kërkuar.

Xhafer Plaqiqi, IDA



N.SH. "ETL-KOSOVA"

Specimen Information :

Nr. porosisë : 0411
Shenim :

Report Nr : KB-0032/22
Report date : 16.04.2022

Standardi : EN 12390-3


Mostra :

Nr.	Siperfaqja cm ² .	Vëllimi cm ³ .	Masa gr.	Dendësia kg/dm ³	Vjetërsia days	Data e marrjes	Data e egz.	Forca kN.	Klasa N/mm ²	Temp/Lagsh °C	Shenja e mostres
2	225.	3375.	7520.	2.23	7	09.04.22	16.04.22	256.5	11.4	20/70	M-1
Mean value:								256.5	11.4		

Graphics

Compression Test (N/mm²)

Breaking Force (kN)

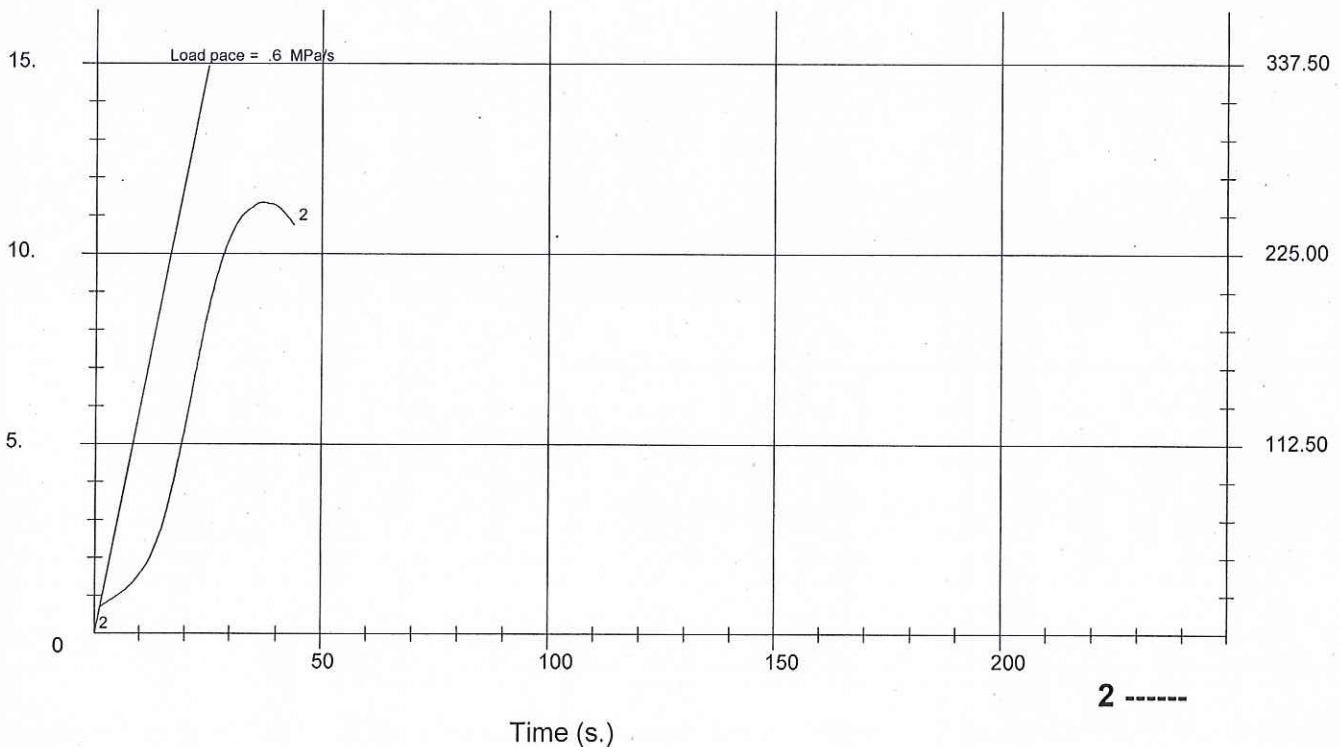

Description:

Lab. Supervisor
Besmir Berisha



File name : C:\DOCUME~1\ETL-KO~1\DESKTOP\PRESAS~1\0411

Note 1: This report can't be copied or distributed without permission of our company.

Note 2: The test results mentioned in this report is only valid for listed tests.

N.SH. "ETL-KOSOVA"

Specimen Information :

Report Nr : KB-0047/22
Report date : 07.05.2022

Nr . porosisë : 0411
Shenim : : :

Standardi : EN 12390-3


Mostra : :

Nr.	Sipërfaqja cm ² .	Vëllimi cm ³ .	Masa gr.	Dendësia kg/dm ³	Vjetërsia days	Data e marrjes	Data e egz.	Forca kN.	Klasa N/mm ²	Temp/Lagsh °C	Shenja e mostres
1	225.	3375.	7570.	2.24	28	09.04.22	07.05.22	416.5	18.51	20.	M-2
2	225.	3375.	7680.	2.28	28	09.04.22	07.05.22	453.5	20.16	20.	M-3
3	225.	3375.	7660.	2.27	28	09.04.22	07.05.22	460.	20.44	20.	M-4
4	225.	3375.	7670.	2.27	28	09.04.22	07.05.22	481.	21.38	20.	M-5
5	225.	3375.	7730.	2.29	28	09.04.22	07.05.22	456.7	20.3	20.	M-6
Mean value:								453.54	20.16		

Graphics

Compression Test (N/mm²)

Breaking Force (kN)

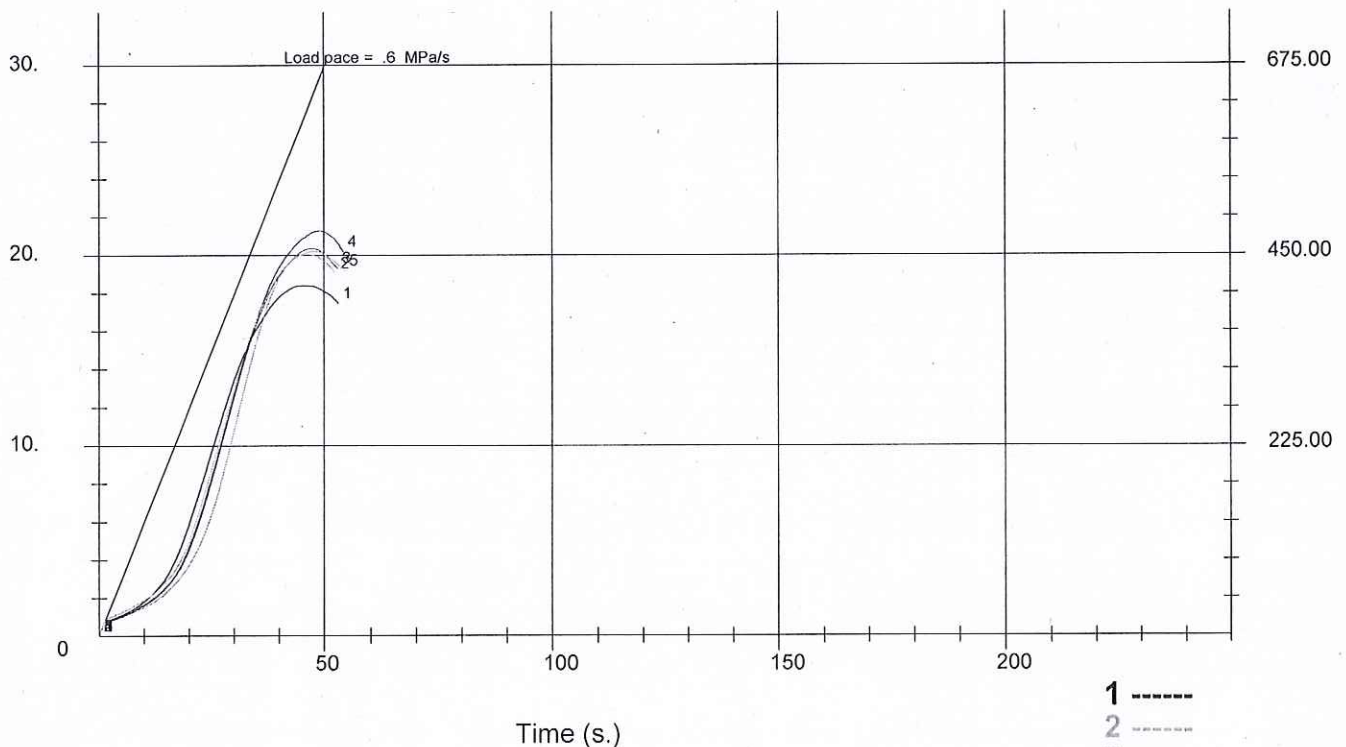

Description:

Lab. Supervisor
Besmir Berisha

Manager



File name : C:\DOCUMENT~1\ETL-KO~1\DESKTOP\PRESAS~1\0411.TST
Note 1: This report can't be copied or distributed without permission of our company.
Note 2: The test results mentioned in this report is only valid for listed tests.

0470
12/05/22

ETL-KOSOVA

Engineering Technical Laboratory of Kosova

Numri i Evidencës: 70512661
Numri i Fiskal: 600273683
Adresa: Mëdijstraja M9 Vragoll 12010 Fushe Kosova
Kontakt: Tel: +386 49775 776 Tel: +377 4490 70 60
www.etl-kosova.com etl.kosova@gmail.com

PROCES-VERBAL Nr. _____, PËR KUBËZA TË BETONIT

F-7.3.1

Nr. i porosisë :

0411

Dt. e porosisë :

09/04/2022

EN 12350-1 Marrja e mostrës
EN 12350-2 Konsistenca (met. uljes) dhe temperatura e betonit
EN 12350-5 Konsistenca me metodën e përhapjes
EN 12350-7 Caktimi i përqindjes të poreve të mbyllura
EN 12350-6 Caktimi i masës vëllimore të betonit njomë

Porositësi (Parashtruesi i kërkesës) - adresa

MMPHI

Objekti SANIMI I RRËSHËQITRES NË GORANCË

Punëkryesi - adresa

"VIA BEUROKOS" SHPK FERIZAJ - HANI I ELEKT

Prodhuuesi i betonit - adresa

ALBA GROUP HANI I ELEKT

Klasa dhe lloji i betonit C-30 / 37

Dmax = _____ mm

Klasa e ekspozitetit: _____

Vendi i marrjës së mostrave

MIKSER

Elementi konstruktiv	Pozicioni	Sasia e betonit (m³)	Ora e nisjes mikserit	Ora marrje se mostrës	Targat e automikserit	Temperatura e ajrit (°C)	Konsistenca (cm)	Temperatura e betonit (°C)	Sasia e poreve të mbyllura (%)	Shenja e mostrës	Masa vëllimore e betonit njomë (kg/m³)
BETONIMI, TËMËRIT R7	98		10:40	10:40		16.0	17.5	15.5		M1	2200
			10:40	10:40		16.0	17.5	15.5		M2	2210
			11:30	11:30		16.0	16.5	16.7		M3	2250
			12:20	12:20		15.0	15.0	17.8		M4	2240
			13:00	13:00		15.0	16.0	16.4		M5	2250
			14:50	14:50		15.0	17.0	16.0		M6	2260

Vërejtje (shënim)

Në teren kanë qenë prezent:

Porositësi (Parashtruesi i kërkesës):

Përfaqësuesi i punëkryesit / prodhuarit:

Përfaqësuesi i laboratorit:

Sodot Osman
Agim Sertali