

RAPPORT TESTIMI

F-7.8.

Nr. i porosisë - data	0 4 1 2 - 13.04.2022
Porositësi (klienti) - adresa	MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS
Projekti (objekti)	SANIMI I RRËSHQITJES NË FSHATIN GORANCË, HANI I ELEZIT
Ekzekutuesi i punimeve - adresa	"VIA" - Ferizaj & "EUROKOS" Sh. P. K. - Prishtinë
Prodhuesi i betonit - adresa	"ALBA GROUP" - Hani i Elezeit
Nr. Raportit - data	0 4 7 1 - 13.05.2022
Lloji i mostrave	Kubëza të betonit (150 x 150 x 150) mm, Dmax= / mm
Numri i mostrave	5 mostra të marrura në punishte

[illegible]

Nr. i faqeve të raportit 5

Të drejta të kufizuara: Ndalohej riprodhimi dhe shumëfishimi i këtij dokumenti pa lejen me shkrim të laboratorit ETL-Kosova.



Nr. Raportit - data 0 4 7 1 - 13.05.2022

Nr. i porosisë - data 0 4 1 2 - 13.04.2022

Betoni i njomë						Betoni i ngurtësuar						
Pozicioni	Shenja e mostrës	Data e betonimit	Konsistenca me metodën e uljes...(cm)	Temperatura e betonit njomë...(°C)	Masa vëllimore e betonit njomë...(kg/m³)	Data e ekzaminimit	Vjetërsia...(ditë)	Nr. i testit nga presa	Masa vëllimore e betonit ngurtësuar...(kg/m³)	Soliditeti (N/mm²) n<28 ditë	Soliditeti (N/mm²) n=28 ditë	Soliditeti (N/mm²) n>28 ditë
Muri, R-12	M-1	13.04.22	18.0	13.7	2240	20.04.22	7	KB-032/22	2270	13.12	/	/
	M-2		18.0	13.7	2230	11.05.22	28	KB-049/22	2260	/	20.42	/
	M-3		15.0	16.9	2270				2300	/	28.21	/
	M-4		16.0	16.6	2280				2310	/	25.82	/
	M-5		15.5	18.4	2300				2310	/	27.85	/

Menaxheri i kontratës MMPHI:

Mr. sc. Muhamed Vranica, IDN

Drejtori:

Xhafer Plakqi, IDA

Të drejta të kufizuara: Ndalohej riprodhimi dhe shumëfishimi i këtij dokumenti pa lejen me shkrim nga ana e laboratorit ETL-Kosova.

Nr. Raportit - data 0471 - 13.05.2022

Nr. i porosisë - data 0412 - 13.04.2022

Interpretimi i rezultateve

Vlerat në formë tabelare

Konsistenca dhe temperatura		Matja e peshës vëllimore të brumit të betonit		Përgaditja dhe mirëmbajtja e mostrave standarde të betonit		Matja e masës vëllimore të mostrave të betonit të ngurtësuar		Ekzaminimi i rezistencës në shtypje i mostrave të betonit	
E kërkuar (cm)	E fituar (cm)	E kërkuar (kg/m ³)	E fituar (kg/m ³)	Përgaditja dhe mirëmbajtja e mostrave është bërë sipas standardeve përkatëse		E kërkuar (kg/m ³)	E fituar (kg/m ³)	E kërkuar (N/mm ²)	E fituar (N/mm ²)
Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat			Shiko vlerat	Shiko vlerat	C 30/37	Shiko vlerat

Shënim:

1. Rezistenca në shtypje është nën vlerën e kërkuar.

Xhafer Plakiqi, IDA



N.SH. "ETL-KOSOVA"

Specimen Information :

Nr. porosisë : 0412
Shenim :

Report Nr : KB-0032/22
Report date : 20.04.2022

Standardi : EN 12390-3


Mostra :

Nr.	Siperfaqja cm ² .	Vëllimi cm ³ .	Masa gr.	Dendësia kg/dm ³	Vjetërsia days	Data e marrjes	Data e egz.	Forca kN.	Klasa N/mm ²	Temp/Lagsh °C	Shenja e mostres
1	225.	3375.	7650.	2.27	7	13.04.22	20.04.22	295.2	13.12	20.	M-1
Mean value:								295.2	13.12		

Graphics

Compression Test (N/mm²)

Breaking Force (kN)

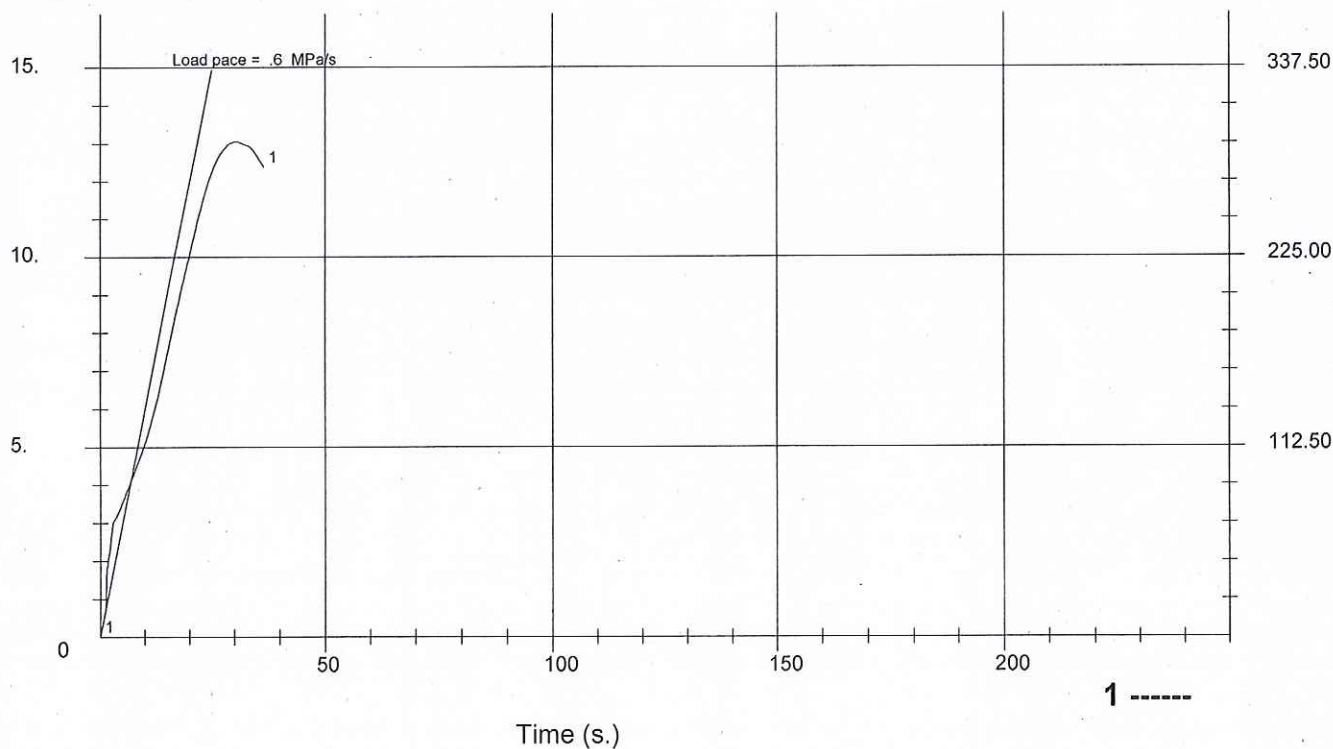

Description:

Lab. Supervisor

Besmir Berisha

Manager



File name : C:\DOCUME~1\ETL-KO~1\DESKTOP\PRESAS~1\0412

Note 1: This report can't be copied or distributed without permission of our company.

Note 2: The test results mentioned in this report is only valid for listed tests.

N.SH. "ETL-KOSOVA"

Specimen Information :

Nr. porosisë : 0412
Shenim :

Report Nr : KB-0049/22
Report date : 11.05.2022


Standardi : EN 12390-3

Mostra :

Nr.	Siperfaqja cm ² .	Vëllimi cm ³ .	Masa gr.	Dendësia kg/dm ³	Vjetërsia days	Data e marrjes	Data e egz.	Forca kN.	Klasa N/mm ²	Temp/Lagsh °C	Shenja e mostres
2	225.	3375.	7630.	2.26	28	13.04.22	11.05.22	459.5	20.42	20/70	M-2
3	225.	3375.	7770.	2.3	28	13.04.22	11.05.22	634.7	28.21	20/70	M-3
4	225.	3375.	7800.	2.31	28	13.04.22	11.05.22	581.	25.82	20/70	M-4
5	225.	3375.	7800.	2.31	28	13.04.22	11.05.22	626.7	27.85	20/70	M-5
Mean value:								575.48	25.58		

Graphics

Compression Test (N/mm²)

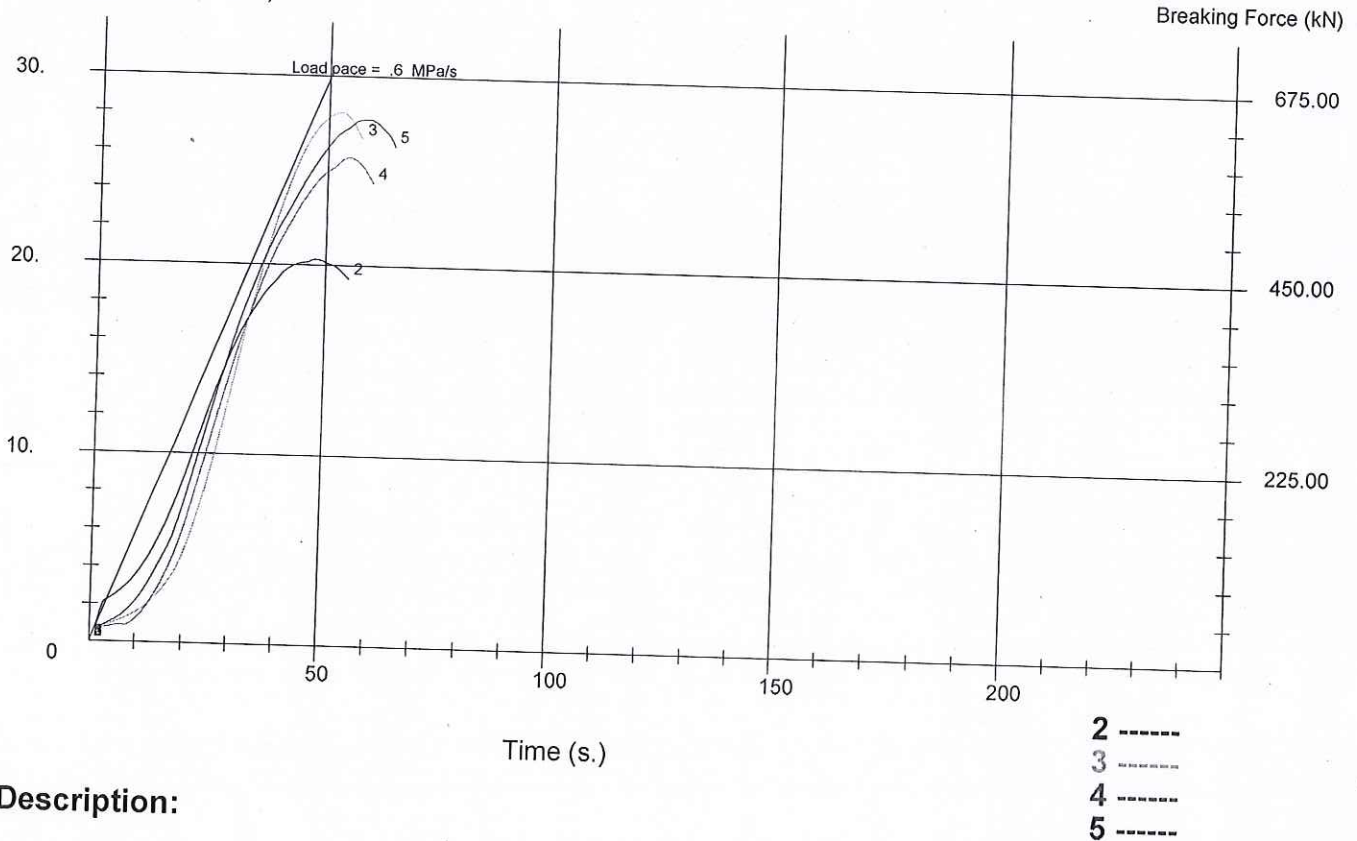

Description:

Lab. Supervisor
Besmir Berisha

Manager



File name : C:\DOCUME~1\ETL-KO~1\DESKTOP\PRESAS~1\0412.TST
Note 1: This report can't be copied or distributed without permission of our company.
Note 2: The test results mentioned in this report is only valid for listed tests.

0471
13/05/2022

ETL-KOSOVA Engineering Technical Laboratory of Kosova	Numri Biznesit	Numri Fisikal
	70512061	600273883
	Adresa: Magjistralja Nr. 11, Prishtine 12000 Fusha Kosove	
	Kontakti	Tel: +386 49 775 775 Tel: +377 44 99 70 60 www.etl-kosova.com etl.kosova@gmail.com

PROCES-VERBAL Nr. _____	PËR KUBËZA TË BETONIT	F-7.3.1
-------------------------	-----------------------	---------

Nr. i porosisë : <u>0412</u>	Dt. e porosisë : <u>13/04/2022</u>	EN 12350-1 Marrja e mostrës EN 12350-2 Konsistenca (met. uljes) dhe temperatura e betonit EN 12350-5 Konsistenca me metodën e përhapjes EN 12350-7 Caktimi i përqindjes të poreve të mbyllura EN 12350-6 Caktimi i masës vëllimore të betonit njomë
---------------------------------	---------------------------------------	---

Porositësi (Parashtruesi i kërkesës) - adresa	<u>HHPHI</u>		
Objekti	<u>SANIMI, RRESHTUES NE GORANCE</u>		
Punëkryesi - adresa	<u>VIA BEURO KOS SHUK FERIZAJ & PRISHTINE</u>		
Prodhuesi i betonit - adresa	<u>"ALBA GROUP HANI I ELEZIT"</u>		
Klasa dhe lloji i betonit	C - <u>30/37</u>	Dmax = _____ mm	Klasa e ekspozitetit: _____
Vendi i marrjes së mostrave	<u>MIKSER</u>		

Elementi konstruktiv	Pozicioni	Sasia e betonit (m³)	Ora e nisjes mikserit	Ora marrje se mostrës	Targat e automikserit	Temperatura e ajrit (°C)	Konsistenca (cm)	Temperatura e betonit (°C)	Sasia e poreve të mbyllura (%)	Shenja e mostrës	Masa vëllimore e betonit njomë (kg/m³)
<u>BETONIMI MURIT R12</u>		<u>60</u>		<u>9:10</u>			<u>18.0</u>	<u>13.7</u>		<u>M1</u>	<u>2240</u>
				<u>9:10</u>			<u>18.0</u>	<u>13.7</u>		<u>M2</u>	<u>2230</u>
				<u>10:00</u>			<u>15.0</u>	<u>16.9</u>		<u>M3</u>	<u>2270</u>
				<u>10:50</u>			<u>16.0</u>	<u>16.6</u>		<u>M4</u>	<u>2280</u>
				<u>11:50</u>			<u>15.5</u>	<u>18.4</u>		<u>M5</u>	<u>2300</u>

Vërejtje (shënim)	
-------------------	--

Në teren kanë qenë prezent:	
Porositësi (Parashtruesi i kërkesës):	_____
Përfaqësuesi i punëkryesit / prodhuesit:	<u>Sodot Doshor</u>
Përfaqësuesi i laboratorit:	<u>Agim Sertali</u>