

RAPPORT TESTIMI

F-7.8

Nr. i porosisë - data	0 4 1 3 - 15.04.2022
Porositësi (klienti) - adresa	MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS
Projekti (objekti)	SANIMI I RRËSHQITJES NË FSHATIN GORANCË, HANI I ELEZIT
Ekzekutuesi i punimeve - adresa	"VIA" - Ferizaj & "EUROKOS" Sh. P. K. - Prishtinë
Prodhuesi i betonit - adresa	"ALBA GROUP" - Hani i Elezeit
Nr. Raportit - data	0 4 7 6 - 13.05.2022
Lloji i mostrave	Kubëza të betonit (150 x 150 x 150) mm, Dmax= / mm
Numri i mostrave	5 mostra të marrura në punishte

[illegible]

Nr. i fageve të raportit 5

Të drejta të kufizuara: Ndalohet riprodhimi dhe shumëfishimi i këtij dokumenti pa lejen me shkrim të laboratorit ETL-Kosova.



Nr. Raportit - data 0 4 7 6 - 13.05.2022

Nr. i porosisë - data 0 4 1 3 - 15.04.2022

Betoni i njomë						Betoni i ngurtësuar						
Pozicioni	Sherja e mostrës	Data e betonimit	Konsistenca me metodën e uljes...(cm)	Temperatura e betonit njomë...(°C)	Masa vëllimore e betonit njomë...(kg/m³)	Data e ekzaminimit	Vjetërsia...(ditë)	Nr. i testit nga presa	Masa vëllimore e betonit ngurtësuar...(kg/m³)	Soliditeti (N/mm²) n<28 ditë	Soliditeti (N/mm²) n=28 ditë	Soliditeti (N/mm²) n>28 ditë
Muri, R-11	M-1	15.04.22	18.0	17.5	2230	22.04.22	7	KB-029/22	2270	14.56	/	/
	M-2		18.0	17.5	2250	13.05.22	28	KB-051/22	2280	/	19.69	/
	M-3		17.0	19.0	2240				2280	/	20.47	/
	M-4		18.5	18.4	2260				2290	/	22.32	/
	M-5		18.0	18.9	2230				2260	/	20.36	/

Menaxheri i kontratës MMPHI:

Mr. sc. Muhamed Vranica, IDN

Drejtori:

Xhafer Plakipi, IDA

Të drejta të kufizuara: Ndalohet riprodhimi dhe shumëfishimi i këtij dokumenti pa lejen me shkrim nga ana e laboratorit ETL-Kosova.

Nr. Raportit - data 0476 - 13.05.2022

Nr. i porosisë - data 0413 - 15.04.2022

Interpretimi i rezultateve

Vlerat në formë tabelare

Konsistenca dhe temperatura		Matja e peshës vëllimore të brumit të betonit		Përgaditja dhe mirëmbajtja e mostrave standarde të betonit		Matja e masës vëllimore të mostrave të betonit të ngurtësuar		Ekzaminimi i rezistencës në shtypje i mostrave të betonit	
Konsistenca e brumit të betonit me metodën e uljës	Temperatura brumit të betonit								
E kërkuar (cm)	E kërkuar (°C)	E kërkuar (kg/m ³)	E kërkuar (kg/m ³)	E kërkuar (kg/m ³)	E kërkuar (kg/m ³)	E kërkuar (kg/m ³)	E kërkuar (N/mm ²)	E kërkuar (N/mm ²)	E kërkuar (N/mm ²)
Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	C 30/37	Shiko vlerat	Shiko vlerat

Shënim:

1. Rezistenca në shtypje është nën vlerën e kërkuar.

Xhafer Plakiqi, IDA



N.SH. "ETL-KOSOVA"

Specimen Information :

Report Nr : KB-0029/22
Report date : 22.04.2022

Nr. porosisë : 0413
Shenim :

Standardi : EN 12390-3


Mostra :

Nr.	Siperfaqja cm ² .	Vëllimi cm ³ .	Masa gr.	Dendësia kg/dm ³	Vjetërsia days	Data e marrjes	Data e egz.	Forca kN.	Klasa N/mm ²	Temp/Lagsht 'C	Shenja e mostres
1	225.	3375.	7660.	2.27	7	15.04.22	22.04.22	327.7	14.56	20/70	M-1
Mean value:								327.7	14.56		

Graphics

Compression Test (N/mm²)

Breaking Force (kN)

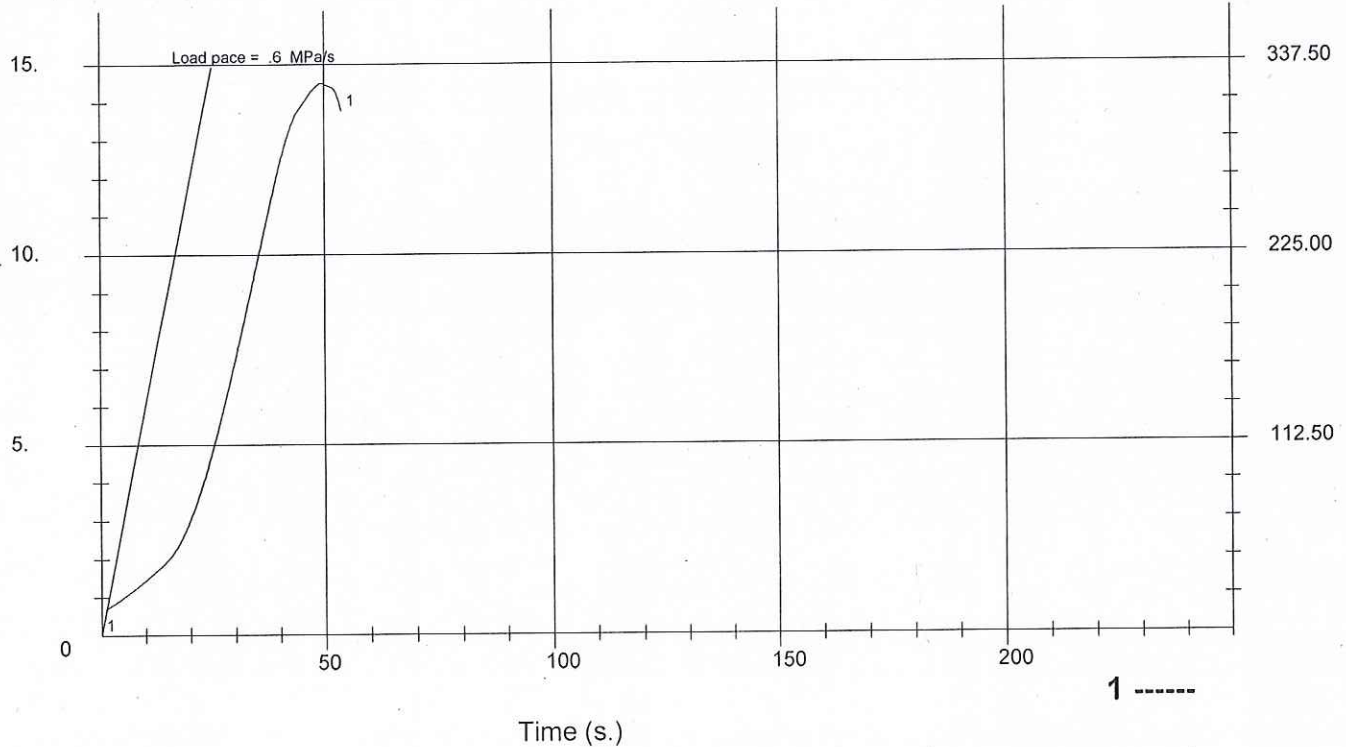

Description:

Lab. Supervisor
Besmir Berisha



File name : C:\DOCUME~1\ETL-KO~1\DESKTOP\PRESAS~1\0413

Note 1: This report can't be copied or distributed without permission of our company.

Note 2: The test results mentioned in this report is only valid for listed tests.

N.SH. "ETL-KOSOVA"

Specimen Information :

Report Nr : KB-0051/22
Report date : 13.05.2022

Nr . porosisë : 0413
Shenim :

Standardi : EN 12390-3


Mostra :

Nr.	Siperfaqja cm ² .	Vëllimi cm ³ .	Masa gr.	Dendësia kg/dm ³	Vjetërsia days	Data e marrjes	Data e egz.	Forca kN.	Klasa N/mm ²	Temp/Lagsht 'C	Shenja e mostres
1	225.	3375.	7700.	2.28	28	15.04.22	13.05.22	443.	19.69	20/70	M-2
2	225.	3375.	7680.	2.28	28	15.04.22	13.05.22	460.5	20.47	20/70	M-3
3	225.	3375.	7720.	2.29	28	15.04.22	13.05.22	502.2	22.32	20/70	M-4
4	225.	3375.	7630.	2.26	28	15.04.22	13.05.22	458.2	20.36	20/70	M-5
Mean value:								465.98	20.71		

Graphics

Compression Test (N/mm²)

Breaking Force (kN)

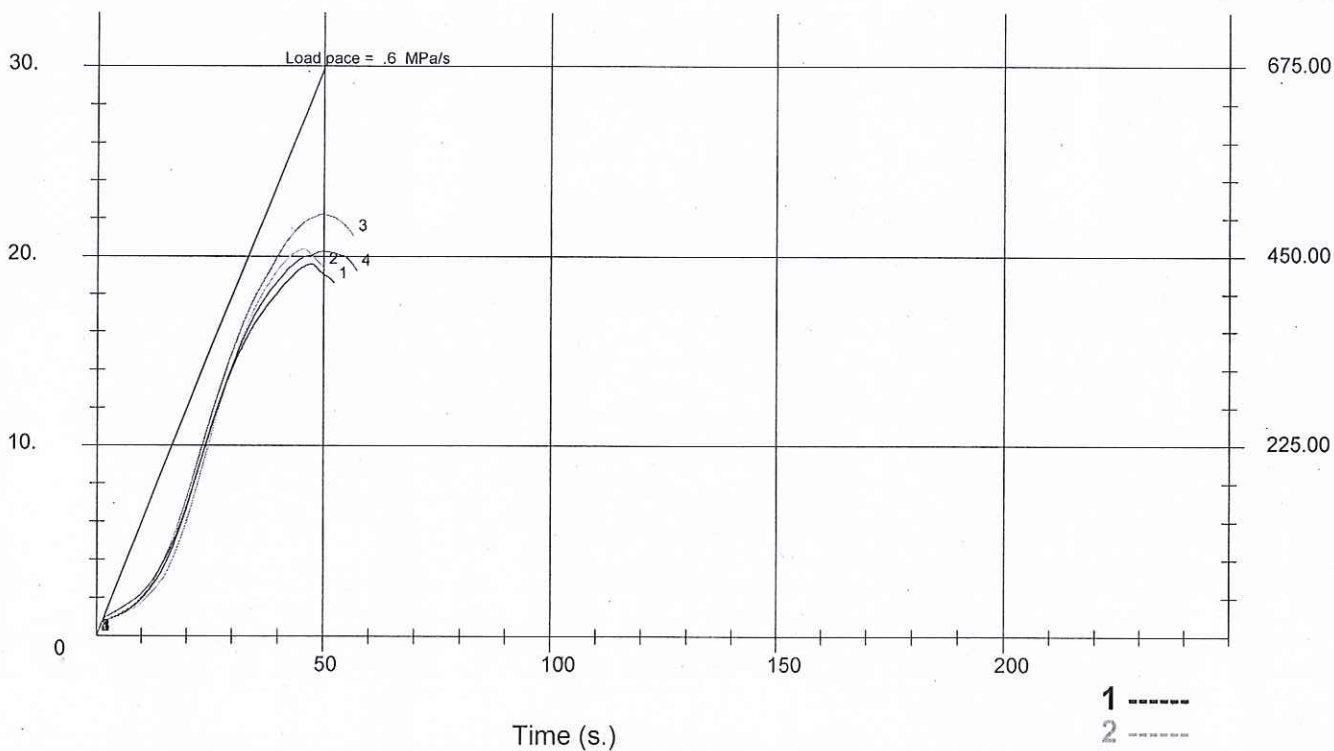

Description:

Lab. Supervisor
Besmir Berisha



File name : C:\DOCUME~1\ETL-KO~1\DESKTOP\PRESAS~1\0413.TST

Note 1: This report can't be copied or distributed without permission of our company.

Note 2: The test results mentioned in this report is only valid for listed tests.

0476
13/05/2022

ETL-KOSOVA Engineering Technical Laboratory of Kosova	Numri Biznesit	Numri Fisikal
	70512401	600273883
	Adresa: Magjistrala A19, Vragonj 12000 Fushë Kosovë	
	Kontakti	Tel: +386 40 775 776 www.etl-kosova.com etl.kosova@gmail.com

PROCES-VERBAL Nr. _____, PËR KUBËZA TË BETONIT F-7.3.1

Nr. i porosisë : <u>0413</u>	Dt. e porosisë : <u>15/04/2022</u>	EN 12350-1 Marrja e mostrës EN 12350-2 Konsistenca (met. uljes) dhe temperatura e betonit EN 12350-5 Konsistenca me metodën e përhapjes EN 12350-7 Caktimi i përqindjes të poreve të mbyllura EN 12350-6 Caktimi i masës vëllimore të betonit njomë
---------------------------------	---------------------------------------	---

Porositësi (Parashtruesi i kërkesës) - adresa	<u>MMPHI</u>		
Objekti	<u>SANIHI I RRESHËQITZES NË GORANCE</u>		
Punëkryesi - adresa	<u>"VIA PEUROKOS" SHDK FERIZAD - PRISHTINE</u>		
Prodhuesi i betonit - adresa	<u>"ALBA GROUP" HANI ELEKT</u>		
Klasa dhe lloji i betonit	<u>C-30/37</u>	Dmax = _____ mm	Klasa e ekspozitetit: _____
Vendi i marrjës së mostrave	<u>MIKSER</u>		

Elementi konstruktiv	Pozicioni	Sasia e betonit (m³)	Ora e nisjes mikserit	Ora marrje së mostrës	Targat e automikserit	Temperatura e ajrit (°C)	Konsistenca (cm)	Temperatura e betonit (°C)	Sasia e poreve të mbyllura (%)	Shenja e mostrës	Masa vëllimore e betonit njomë (kg/m³)
BETONIMI I MURIT "R-11"		60		11:00		19.0	18.0	17.5		M1	2230
				11:00		19.0	18.0	17.5		M2	2250
				11:40		20.0	17.0	19.0		M3	2240
				12:30		20.0	18.5	18.4		M4	2260
				13:45		20.0	18.0	18.9		M5	2230

Vërejtje (shënim) _____

Në teren kanë qenë prezent:

Porositësi (Parashtruesi i kërkesës): _____

Përfaqësuesi i punëkryesit / prodhuesit: Sokolat Qosari

Përfaqësuesi i laboratorit: Agim Sertolli