

RAPPORT TESTIMI

F-7.8

Nr. i porosisë - data	0 4 4 7 - 10.05.2022
Porositësi (klienti) - adresa	MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS
Projekti (objekti)	SANIMI I RRËSHQITJES NË FSHATIN GORANCË, HANI I ELEZIT
Ekzekutuesi i punimeve - adresa	"VIA" - Ferizaj & "EUROKOS" Sh. P. K. - Prishtinë
Prodhuesi i betonit - adresa	"ALBA GROUP" - Hani i Elezeit
Nr. Raportit - data	0 5 3 8 - 15.06.2022
Lloji i mostrave	Kubëza të betonit (150 x 150 x 150) mm, Dmax= / mm
Numri i mostrave	5 mostra të marrura në punishte

[illegible]

Nr. i faqeve të raportit 5

Të drejta të kufizuara: Ndalohej riprodhimi dhe shumëfishimi i këtij dokumenti pa lejen me shkrim të laboratorit ETL-Kosova.



ETL-KOSOVA

Engineering Technical Laboratory of Kosova

Numri Unikm Identifikues	Numri Fiskal
810878829	600273883
Adresa:	Magjistralja M9, Vragoli, Fushë Kosovë
Kontakti:	Tel: +383 49 775 776 Tel: +383 49 775 775 www.etl-kosova.com etl.kosova@gmail.com

DAK
TESTIM
L 101

Nr. Raportit - data 0 5 3 8 - 15.06.2022

Nr. i porosisë - data 0 4 4 7 - 10.05.2022

Betoni i njomë						Betoni i ngurtësuar						
Pozicioni	Shenja e mostrës	Data e betonimit	Konsistenca me metodën e uljes...(cm)	Temperatura e betonit njomë...(°C)	Masa vëllimore e betonit njomë...(kg/m³)	Data e ekzaminimit	Vjetërsia...(ditë)	Nr. i testit nga presa	Masa vëllimore e betonit ngurtësuar...(kg/m³)	Soliditeti (N/mm²) n<28 ditë	Soliditeti (N/mm²) n=28 ditë	Soliditeti (N/mm²) n>28 ditë
Muri, R-4 (Pjesa e dyte)	M-1	10.05.22	16.0	24.7	2240	17.05.22	7	KB-054/22	2260	15.65	/	/
	M-2		16.0	24.7	2260	07.06.22	28	KB-063/22	2280	/	22.54	/
	M-3		17.0	23.5	2260				2280	/	23.33	/
	M-4		16.5	23.7	2230				2270	/	25.00	/
	M-5		15.5	25.8	2280				2300	/	26.20	/

Menaxheri i kontratës MMPHI:

Mr. sc. Muhamed Vranica, IDN

Drejtori:

Xhafer Elakini, IDA

Të drejta të kufizuara: Ndalohet riprodhimi dhe shumëfishimi i këtij dokumenti pa lejen me shkrim nga ana e laboratorit ETL-Kosova.

Nr. Raportit - data 0538 - 15.06.2022

Nr. i porosisë - data 0447 - 10.05.2022

Interpretimi i rezultateve

Vlerat në formë tabelare

Konsistenca dhe temperatura		Matja e peshës vëllimore të brumit të betonit		Përgaditja dhe mirëmbajtja e mostrave standarde të betonit		Matja e masës vëllimore të mostrave të betonit të ngurtësuar		Ekzaminimi i rezistencës në shtypje i mostrave të betonit	
Konsistenca e brumit të betonit me metodën e uljës	Temperatura brumit të betonit								
E kërkuar (cm)	E kërkuar (°C)	E kërkuar (kg/m ³)	E kërkuar (kg/m ³)	E kërkuar (kg/m ³)	E kërkuar (kg/m ³)	E kërkuar (kg/m ³)	E kërkuar (N/mm ²)	E kërkuar (N/mm ²)	E kërkuar (N/mm ²)
Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	Përgaditja dhe mirëmbajtja e mostrave është bërë sipas standardeve përkatëse	Shiko vlerat	Shiko vlerat	C 30/37	Shiko vlerat	Shiko vlerat

Shënim:

1. Rezistenca në shtypje është nën vlerën e kërkuar.

Xhafer Plakiqi, IDA



N.SH. "ETL-KOSOVA"

Report Nr : KB-0054/22
Report date : 17.05.2022

Specimen Information :


Nr . porosisë : 0447
Shenim :

Standardi : EN 12390-3

Mostra

Nr.	Siperfaqja cm2.	Vellimi cm3.	Masa gr.	Dendësia kg/dm3	Vjetërsia days	Data e marrjes	Data e egz.	Forca kN.	Klasa N/mm2	Temp/Lagsh 'C	Sherja e mostrës
1	225.	3375.	7620.	2.26	7	10.05.22	17.05.22	352.2	15.65	20.	M-1
Mean value:								352.2	15.65		

Graphics

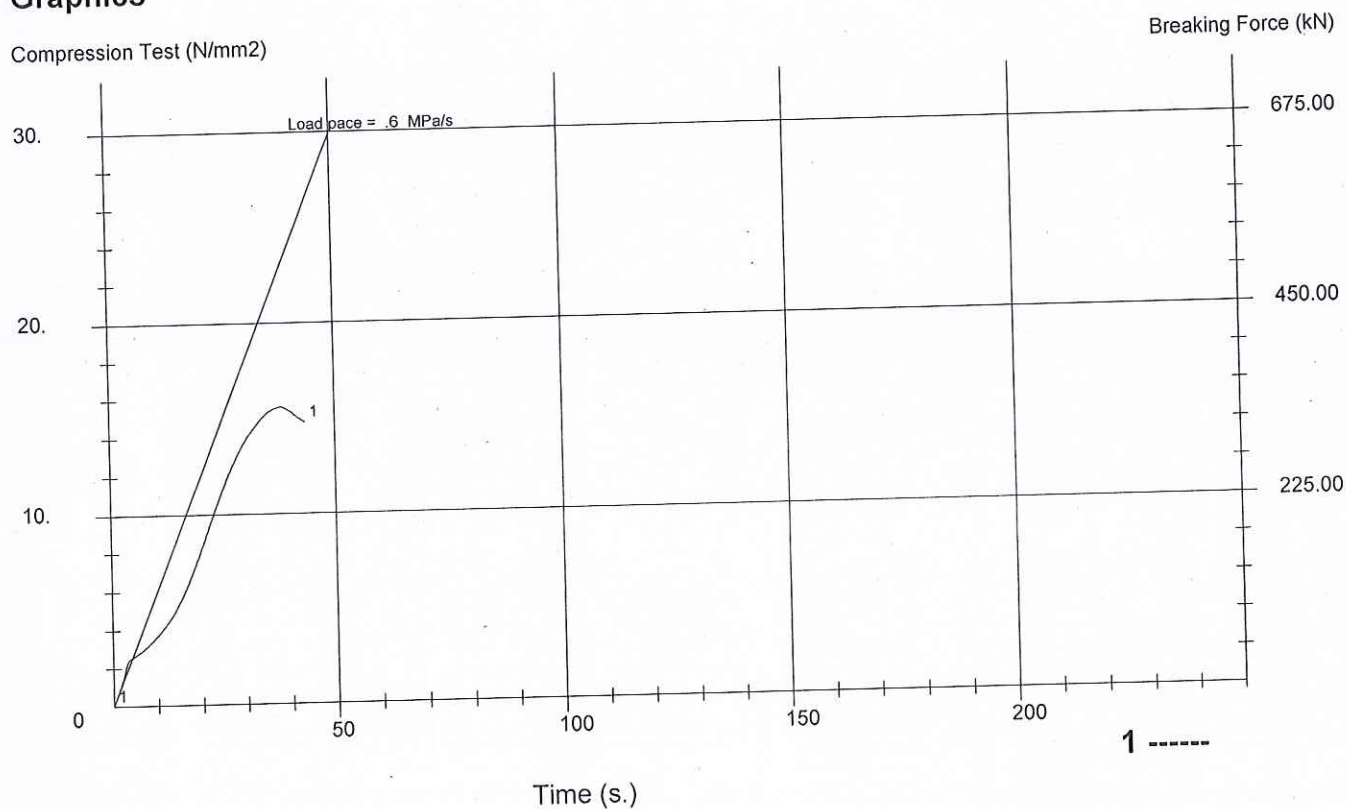

Description:

Lab. Supervisor
Besmir Berisha



File name : C:\DOCUME~1\ETL-KO~1\DESKTOP\PRESAS~1\0447
 Note 1: This report can't be copied or distributed without permission of our company.
 Note 2: The test results mentioned in this report is only valid for listed tests.

N.SH. "ETL-KOSOVA"

Specimen Information :

Report Nr : KB-0063/22
Report date : 07.06.2022

Nr . porosisë : 0447
Shenim :


Standardi : EN 12390-3

Mostra :

Nr.	Siperfaqja cm2.	Vëllimi cm3.	Masa gr.	Dendësia kg/dm3	Vjetërsia days	Data e marrjes	Data e egz.	Forca kN.	Klasa N/mm2	Temp/Lagsht 'C	Shenja e mostres
1	225.	3375.	7700.	2.28	28	10.05.22	07.06.22	507.2	22.54	20/70	M-2
2	225.	3375.	7700.	2.28	28	10.05.22	07.06.22	525.	23.33	20/70	M-3
3	225.	3375.	7650.	2.27	28	10.05.22	07.06.22	562.5	25.	20/70	M-4
4	225.	3375.	7750.	2.3	28	10.05.22	07.06.22	589.5	26.2	20/70	M-5
Mean value:								546.05	24.27		

Graphics

Compression Test (N/mm2)

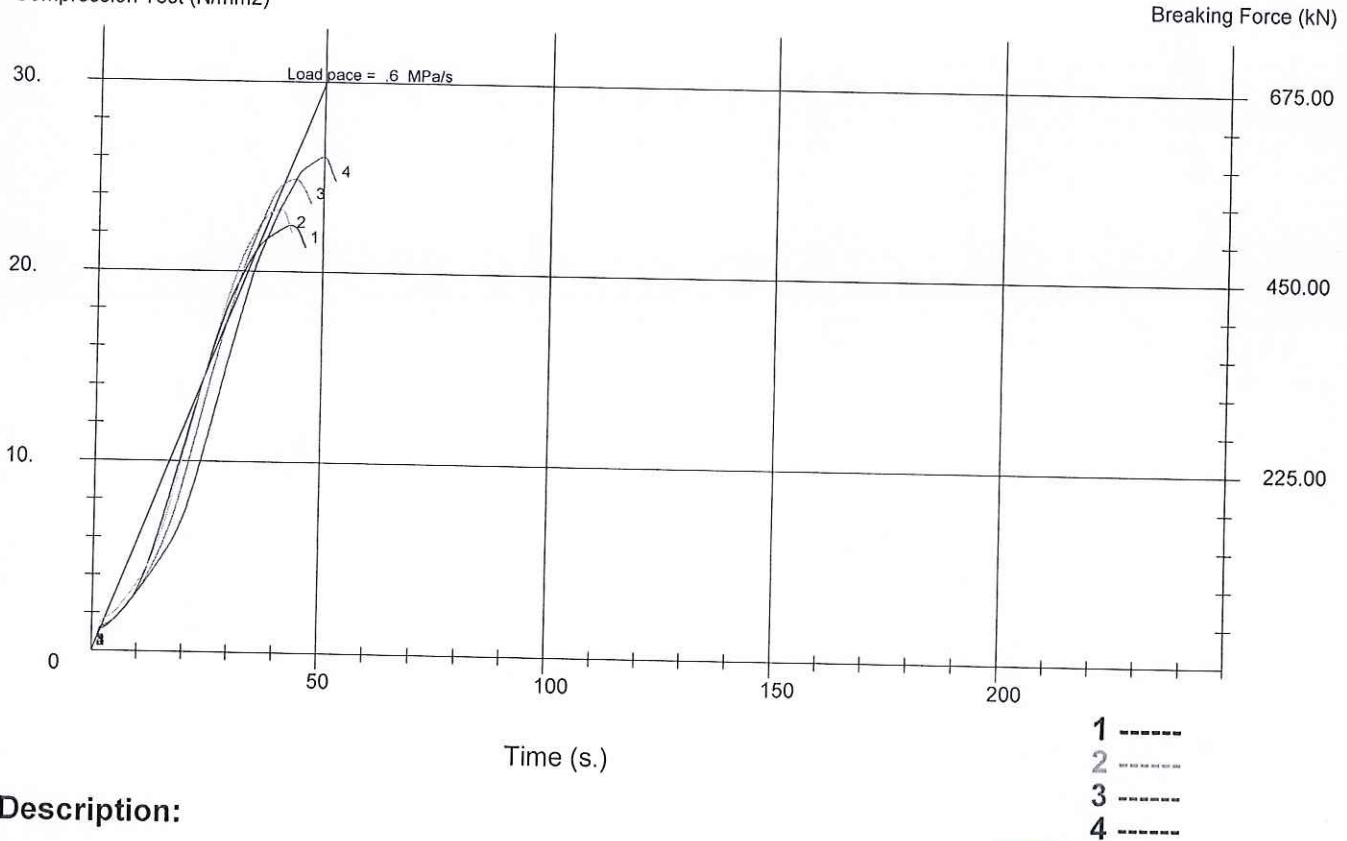

Description:

Lab. Supervisor
Besmir Berisha



File name : C:\DOCUMENT~1\ETL-KO~1\DESKTOP\PRESAS~1\0447.TST

Note 1: This report can't be copied or distributed without permission of our company.

Note 2: The test results mentioned in this report is only valid for listed tests.

0538
15/06/129

ETL-KOSOVA

Engineering Technical Laboratory of Kosova

Numri Biznesit: 70512601
Numri Fishtal: 600173933
Adresa: Magjistralja M9 Vragoll 12000 Prishtine Kosova
Kontakti: Tel: +386 49 775 776 Tel: +377 44 90 70 60
www.etl-kosova.com etl.kosova@gmail.com

PROCES-VERBAL Nr. _____, PËR KUBËZA TË BETONIT

F-7.3.1

Nr. i porosisë:

0447

Dt. e porosisë:

10/05/2022

EN 12350-1 Marrja e mostrës
EN 12350-2 Konsistenca (met. uljes) dhe temperatura e betonit
EN 12350-5 Konsistenca me metodën e përhapjes
EN 12350-7 Caktimi i përqindjes të poreve të mbyllura
EN 12350-6 Caktimi i masës vëllimore të betonit njomë

Porositësi (Parashtruesi i kërkesës) - adresa

MMPH

Objekti

SANIMI I ZBËRSHËQITJES NË GORANCË

Punëkryesi - adresa

"VIA EUROKOS" SHPK FERIZAD PRISHTINE

Prodhuesi i betonit - adresa

"ALBA GROUP" HANI ELBERT

Klasa dhe lloji i betonit

C-30 / 37

D_{max} = _____ mm

Klasa e ekspozitetit: _____

Vendi i marrjes së mostrave

MARKER

Elementi konstruktiv	Pozicioni	Sasia e betonit (m³)	Ora e nisjes mikserit	Ora marrje se mostrës	Targat e automikserit	Temperatura e ajrit (°C)	Konsistenca (cm)	Temperatura e betonit (°C)	Sasia e poreve të mbyllura (%)	Shenja e mostrës	Masa vëllimore e betonit njomë (kg/m³)
BETONIMI I MURIT R. 4 PJESA E II		65	/	14:10	/	25.4	16.0	24.7	/	M1	2240
			/	14:10	/	25.4	16.0	24.7	/	M2	2260
			/	15:00	/	26.0	17.0	23.5	/	M3	2260
			/	15:50	/	26.7	16.5	23.7	/	M4	2236
			/	16:40	/	26.7	15.5	25.8	/	M5	2280

Vërejtje (shënim)

Në teren kanë qenë prezent:

Porositësi (Parashtruesi i kërkesës):

Përfaqësuesi i punëkryesit / prodhuesit:

Scorot Rosa Biri

Përfaqësuesi i laboratorit:

Agim Sestalli Benteraj