

Të drejta të kufizuara: Ndalohet riprodhimi dhe shpërndarja e këtij dokumenti pa lejen me shkrim të laboratorit ETL-Kosova.

ETL-KOSOVA

Engineering Technical Laboratory of Kosova

Numri Unikm Identifikues	Numri Fiskal
810878829	600273883
Adresa:	Magjistralja M9, Vragoli, Fushë Kosovë
Kontakti:	Tel: +383 49 775 776 Tel: +383 49 775 775 www.etl-kosova.com etl.kosova@gmail.com

DAK
TESTIM
L 101

Nr. Raportit - data 0539 - 15.06.2022

Nr. i porosisë - data 0465 - 17.05.2022

Betoni i njomë						Betoni i ngurtësuar						
Pozicioni	Shenja e mostrës	Data e betonimit	Konsistenca me metodën e uljes...(cm)	Temperatura e betonit njomë...(°C)	Masa vëllimore e betonit njomë...(kg/m³)	Data e ekzaminimit	Vjetërsia...(ditë)	Nr. i testit nga presa	Masa vëllimore e betonit ngurtësuar...(kg/m³)	Soliditeti (N/mm²) n<28 ditë	Soliditeti (N/mm²) n=28 ditë	Soliditeti (N/mm²) n>28 ditë
Muri, R-5 (Pjesa e dyte)	M-1	17.05.22	16.5	20.7	2200	24.05.22	7	KB-059/22	2220	12.84	/	/
	M-2		16.5	20.7	2220	14.06.22	28	KB-069/22	2250	/	21.44	/
	M-3		15.5	22.0	2240				2270	/	22.32	/
	M-4		14.5	22.4	2240				2270	/	21.19	/
	M-5		14.0	23.8	2260				2280	/	22.48	/

Menaxheri i kontratës MMPHI:

Mr. sc. Muhamed Vranica, IDN

Drejtori

Xhafer Plakaj, IDA

Të drejta të kufizuara: Ndalohej riprodhimi dhe shumëfishimi i këtij dokumenti pa lejen me shkrim nga ana e laboratorit ETL-Kosova.

Nr. Raportit - data 0539 - 15.06.2022

Nr. i porosisë - data 0465 - 17.05.2022

Interpretimi i rezultateve

Vlerat në formë tabelare

Konsistenca dhe temperatura		Matja e peshës vëllimore të brumit të betonit		Përgaditja dhe mirëmbajtja e mostrave standarde të betonit		Matja e masës vëllimore të mostrave të betonit të ngurtësuar		Ekzaminimi i rezistencës në shtypje i mostrave të betonit	
E kërkuar (cm)	E kërkuar (cm)	E kërkuar (kg/m ³)	E kërkuar (kg/m ³)	E kërkuar (kg/m ³)	E kërkuar (kg/m ³)	E kërkuar (kg/m ³)	E kërkuar (kg/m ³)	E kërkuar (N/mm ²)	E kërkuar (N/mm ²)
Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat

Shënim:

1. Rezistenca në shtypje është nën vlerën e kërkuar.

Xhafer Plakiqi, IDA



N.SH. "ETL-KOSOVA"

Specimen Information :

Report Nr : KB-0059/22
Report date : 24.05.2022

Nr . porosisë : 0465
Shenim :

Standardi : EN 12390-3


Mostra :

Nr.	Siperfaqja cm ² .	Vëllimi cm ³ .	Masa gr.	Dendësia kg/dm ³	Vjetërsia days	Data e marrjes	Data e egz.	Forca kN.	Klasa N/mm ²	Temp/Lagsht 'C	Shenja e mostres
1	225.	3375.	7500.	2.22	7	17.05.22	24.05.22	289.	12.84	20/70	M-1
Mean value:								289.	12.84		

Graphics

Compression Test (N/mm²)

Breaking Force (kN)

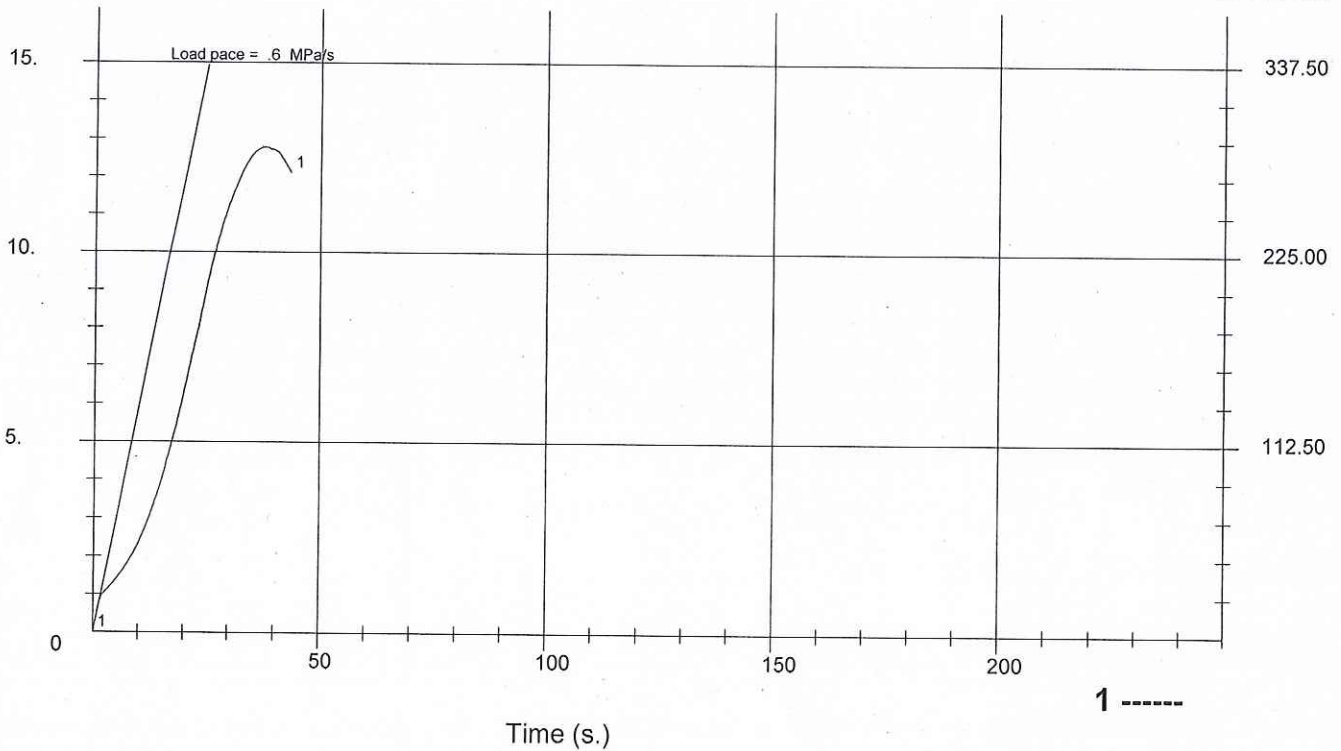

Description:

Lab. Supervisor
Besmir Berisha

Manager



File name : C:\DOCUME~1\ETL-KO~1\DESKTOP\PRESAS~1\0465

Note 1: This report can't be copied or distributed without permission of our company.

Note 2: The test results mentioned in this report is only valid for listed tests.

N.SH. "ETL-KOSOVA"

Specimen Information :

Report Nr : KB-0069/22
Report date : 14.06.2022

Nr . porosisë : 0465
Shenim :

Standardi : EN 12390-3


Mostra :

Nr.	Siperfaqja cm2.	Vëllimi cm3.	Masa gr.	Dendësia kg/dm3	Vjetërsia days	Data e marrjes	Data e egz.	Forca kN.	Klasa N/mm2	Temp/Lagsh 'C	Shenja e mostres
4	225.	3375.	7600.	2.25	28	17.05.22	14.06.22	482.5	21.44	20/70	M-2
5	225.	3375.	7650.	2.27	28	17.05.22	14.06.22	502.2	22.32	20/70	M-3
6	225.	3375.	7660.	2.27	28	17.05.22	14.06.22	476.7	21.19	20/70	M-4
7	225.	3375.	7690.	2.28	28	17/05/22	14/06/22	505.7	22.48	20/70	M-5
Mean value:								491.78	21.86		

Graphics

Compression Test (N/mm2)

Breaking Force (kN)

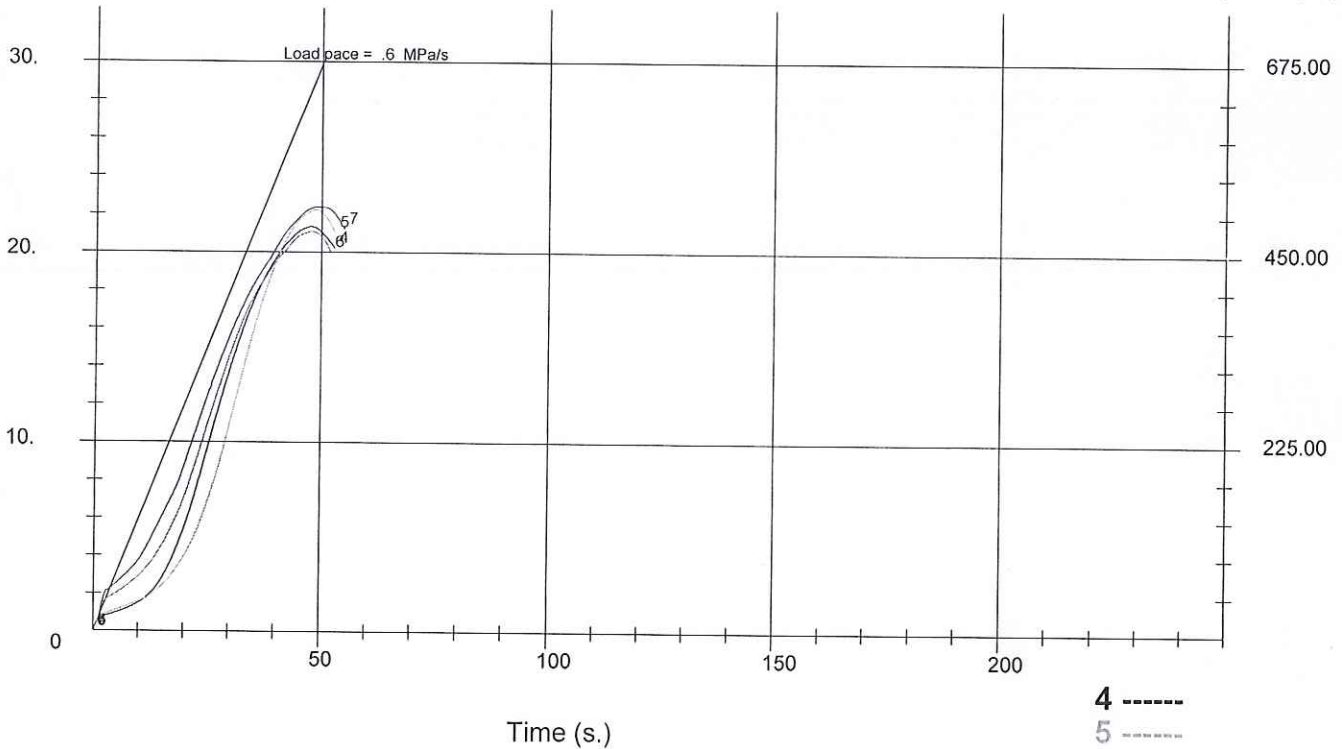

Description:

Lab. Supervisor
Besmir Berisha



File name : C:\DOCU...~1\ETL-KO~1\DESKTOP\PRESAS~1\0465.TST
Note 1: This report can't be copied or distributed without permission of our company.
Note 2: The test results mentioned in this report is only valid for listed tests.

0539
15/06/12

ETL-KOSOVA Engineering Technical Laboratory of Kosova	Numri Binesit	Numri Fiskal
	70512661	600273883
	Adresa: Magjistralja M9, Vragosh, 12000 Fushë Kosovë	
	Kontakti	Tel: +386 49 775 776 www.ETL-KOSOVA.COM ETLKOSOVA@GMAIL.COM

PROCES-VERBAL Nr. _____, PËR KUBËZA TË BETONIT	F-7.3.1
--	---------

Nr. i porosisë : <u>0465</u>	Dt. e porosisë : <u>17/05/2022</u>	EN 12350-1 Marrja e mostrës EN 12350-2 Konsistenca (met. uljes) dhe temperatura e betonit EN 12350-5 Konsistenca me metodën e përhapjes EN 12350-7 Caktimi i përqindjes të poreve të mbyllura EN 12350-6 Caktimi i masës vëllimore të betonit njomë
---------------------------------	---------------------------------------	---

Porositësi (Parashtruesi i kërkesës) - adresa	<u>MMPHI</u>
---	--------------

Objekti	<u>SANIMI I RRËSHECITRËS NË GJORANCE</u>
---------	--

Punëkryesi - adresa	<u>"VIA PEUROKOS" SHPK FERIZAJ - PRISHTINË</u>
---------------------	--

Prodhuesi i betonit - adresa	<u>ALBA GROUP HANI I ELEZIT</u>
------------------------------	---------------------------------

Klasa dhe lloji i betonit	C - <u>30/37</u>	Dmax = _____ mm	Klasa e ekspozitetit: _____
---------------------------	------------------	-----------------	-----------------------------

Vendi i marrjës së mostrave	<u>MIKSER</u>
-----------------------------	---------------

Elementi konstruktiv	Pozicioni	Sasia e betonit (m³)	Ora e nisjes mikserit	Ora marrje se mostrës	Targat e automikserit	Temperatura e ajrit (°C)	Konsistenca (cm)	Temperatura e betonit (°C)	Sasia e poreve të mbyllura (%)	Shenja e mostrës	Masa vëllimore e betonit njomë (kg/m³)
BETONIMI I MURIT R.5 PJESA E II		65		9:30		20.8	16.5	20.7		M1	2208
				9:30		20.8	16.5	20.7		M2	2220
				10:20		21.9	15.8	22.0		M3	2240
				11:10		22.0	14.5	22.4		M4	2240
				12:00		22.0	14.0	23.8		M5	2260

Vërejtje (shënim)

Në teren kanë qenë prezent:
Porositësi (Parashtruesi i kërkesës):
Përfaqësuesi i punëkryesit / prodhuesit: <u>Sokol Rosa</u>
Përfaqësuesi i laboratorit: <u>Agim Sertali</u>