

RAPPORT TESTIMI

F-7.8.

Nr. i porosisë - data	0 4 7 8 - 21.05.2022
Porositësi (klienti) - adresa	MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS
Projekti (objekti)	SANIMI I RRËSHQITJES NË FSHATIN GORANCË, HANI I ELEZIT
Ekzekutuesi i punimeve - adresa	"VIA" - Ferizaj & "EUROKOS" Sh. P. K. - Prishtinë
Prodhuësi i betonit - adresa	"ALBA GROUP" - Hani i Elezeit
Nr. Raportit - data	0 5 4 7 - 18.06.2022
Lloji i mostrave	Kubëza të betonit (150 x 150 x 150) mm, Dmax= / mm
Numri i mostrave	5 mostra të marrura në punishte

[illegible]

Nr. i faqeve të raportit 5

Të drejta të kufizuara: Ndalohej riprodhimi dhe shumëfishimi i këtij dokumenti pa lejen me shkrim të laboratorit ETL-Kosova.

N.SH. "ETL-KOSOVA"

Specimen Information :

Report Nr : KB-0062/22
Report date : 28.05.2022

Nr . porosisë : 0478
Shenim :

Standardi : EN 12390-3


Mostra :

Nr.	Siperfaqja cm2.	Vëllimi cm3.	Masa gr.	Dendësia kg/dm3	Vjetërsia days	Data e marrjes	Data e egz.	Forca kN.	Klasa N/mm2	Temp/Lagsh °C	Shenja e mostres
8	225.	3375.	7760.	2.3	7	21.05.22	28.05.22	425.7	18.92	20/70	M-1
Mean value:								425.7	18.92		

Graphics

Compression Test (N/mm2)

Breaking Force (kN)

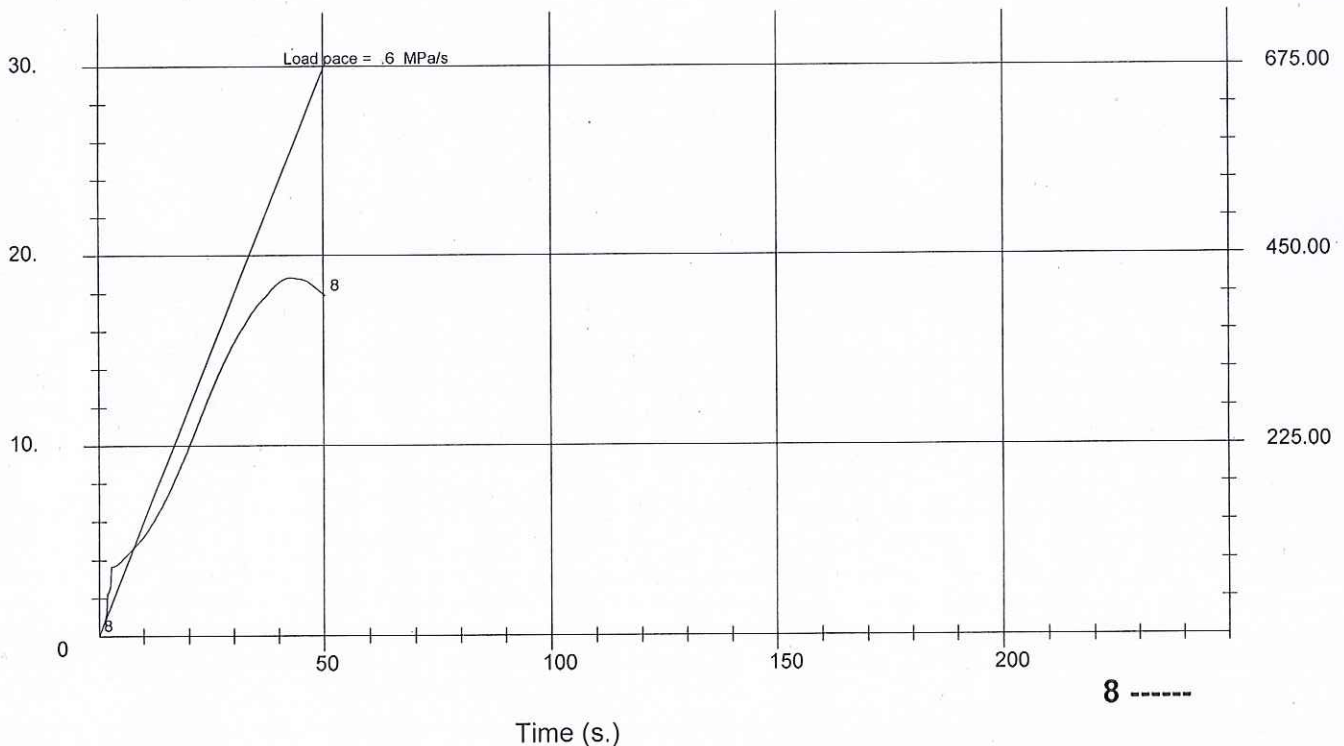

Description:

Lab. Supervisor
Besmir Berisha

Manager



File name : C:\DOCUME~1\ETL-KO~1\DESKTOP\PRESAS~1\0478
Note 1: This report can't be copied or distributed without permission of our company.
Note 2: The test results mentioned in this report is only valid for listed tests.

N.SH. "ETL-KOSOVA"

Specimen Information :

Report Nr : KB-0073/22
Report date : 18.06.2022

Nr . porosisë : 0478
Shenim :

Standardi : EN 12390-3


Mostra :

Nr.	Siperfaqja cm ² .	Vëllimi cm ³ .	Masa gr.	Dendësia kg/dm ³	Vjetërsia days	Data e marrjes	Data e egz.	Forca kN.	Klasa N/mm ²	Temp/Lagsh °C	Shenja e mostres
1	225.	3375.	7750.	2.3	28	21.05.22	18.06.22	632.2	28.1	20.	M-2
2	225.	3375.	7930.	2.35	28	21.05.22	18.06.22	678.	30.13	20.	M-3
3	225.	3375.	7800.	2.31	28	21.05.22	18.06.22	649.	28.84	20.	M-4
4	225.	3375.	8020.	2.38	28	21.05.22	18.06.22	692.2	30.76	20.	M-5
Mean value:								662.85	29.46		

Graphics

Compression Test (N/mm²)

Breaking Force (kN)

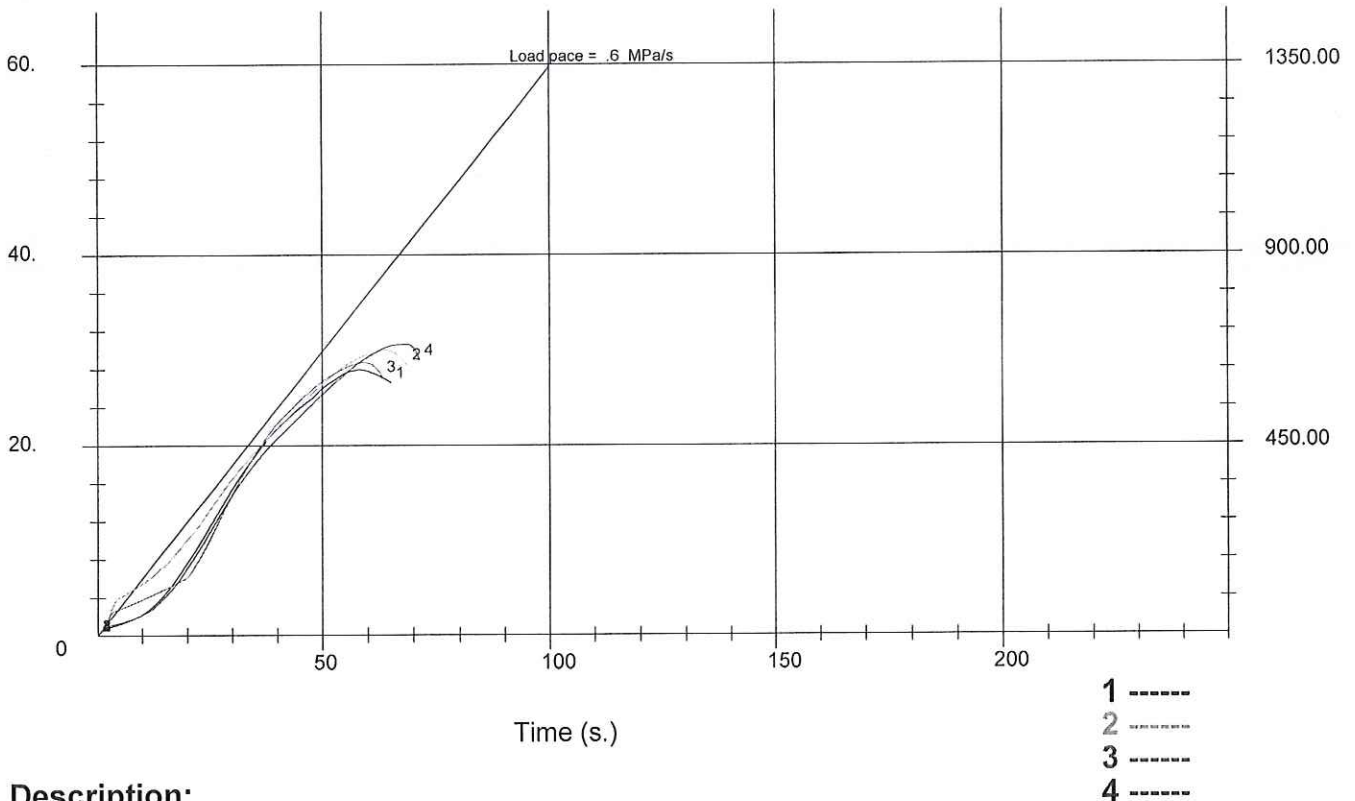

Description:

Lab. Supervisor
Besmir Berisha



File name : C:\DOCUME~1\ETL-KO~1\DESKTOP\PRESAS~1\0478.TST
Note 1: This report can't be copied or distributed without permission of our company.
Note 2: The test results mentioned in this report is only valid for listed tests.

PROCES-VERBAL PËR BETON (KUBËZA TË BETONIT)

F-7.3.

Nr. i porosisë : 0478

Dt. e porosisë : 21/05/2022

Porositësi
(parashtruesi i kërkesës) - adresa:

MMPAi

Objekti - kantieri:

SANIMI IRRESHEQITTES NË GORANCE

Punëkryesi - adresa:

"VIAREUROKOS" SHOK FERIZAJ - PRISTINE

Prodhuesi i betonit - adresa:

"ALBA GROUP" HANI ELEZIT

Vendi i mostrimit:

MIKSER

Klasa e kërkuar:

30/37

Dmax:

Klasa e ekspozitetit:

[illegible]

Shënim:

0547
18/06/122

Në teren kanë qenë prezent:

Porositësi (parashtuesi i kërkesës):

Përfaqësuesi i punëkryesit:

Përfaqësuesi i prodhuesit:

Përfaqësuesi i laboratorit: