

F-7.8.

Të drejta të kufizuara: Ndalohej riprodhimi dhe shumëfishimi i këtij dokumenti pa lejen me shkrim të laboratorit ETL-Kosovë.



ETL-KOSOVA

Engineering Technical Laboratory of Kosova

Numri Unikm Identifikues	Numri Fiskal
810878829	600273883
Adresa:	Magjistratja M9, Vragoli, Fushë Kosovë
Kontakti:	Tel: +383 49 775 776 Tel: +383 49 775 775 www.etl-kosova.com etl.kosova@gmail.com

DAK
TESTIM
L 101

Nr. Raportit - data 0 5 4 8 - 24.06.2022

Nr. i porosisë - data 0 4 8 3 - 27.05.2022

Betoni i njomë						Betoni i ngurtësuar						
Pozicioni	Sherja e mostrës	Data e betonimit	Konsistenca me metodën e uljes...(cm)	Temperatura e betonit njomë...(°C)	Masa vëllimore e betonit njomë...(kg/m³)	Data e ekzaminimit	Vjetërsia...(ditë)	Nr. i testit nga presa	Masa vëllimore e betonit ngurtësuar...(kg/m³)	Soliditeti (N/mm²) n<28 ditë	Soliditeti (N/mm²) n=28 ditë	Soliditeti (N/mm²) n>28 ditë
Muri, R-7, pjesa e dytë	M-1	27.05.22	17.0	27.2	2270	03.06.22	7	KB-064/22	2290	20.14	/	/
	M-2		17.0	27.2	2280	24.06.22	28	KB-076/22	2300	/	29.19	/
	M-3		16.5	28.4	2300				2320	/	28.58	/
	M-4		17.5	27.0	2290				2320	/	27.52	/
	M-5		16.0	27.7	2280				2320	/	27.60	/

Menaxheri i kontratës MMPHI:

Mr. sc. Muhamed Vranica, IDN



Drejtori

Xhafer Plakiqi, IDA

Të drejta të kufizuara: Ndalohej riprodhimi dhe shumëfishimi i këtij dokumenti pa lejen me shkrim nga ana e laboratorit ETL-Kosova.

N.SH. "ETL-KOSOVA"

Specimen Information :

Nr. porosisë : 0483
Shenim :

Report Nr : KB-0064/22
Report date : 03.06.2022


Standardi : EN 12390-3

Mostra :

Nr.	Sipërfaqja cm ² .	Vëllimi cm ³ .	Masa gr.	Dendësia kg/dm ³	Vjetërsia days	Data e marrjes	Data e egz.	Forca kN.	Klasa N/mm ²	Temp/Lagsh °C	Shenja e mostres
9	225.	3375.	7720.	2.29	7	27.05.22	03.06.22	453.2	20.14	20.	M-1
Mean value:								453.2	20.14		

Graphics

Compression Test (N/mm²)

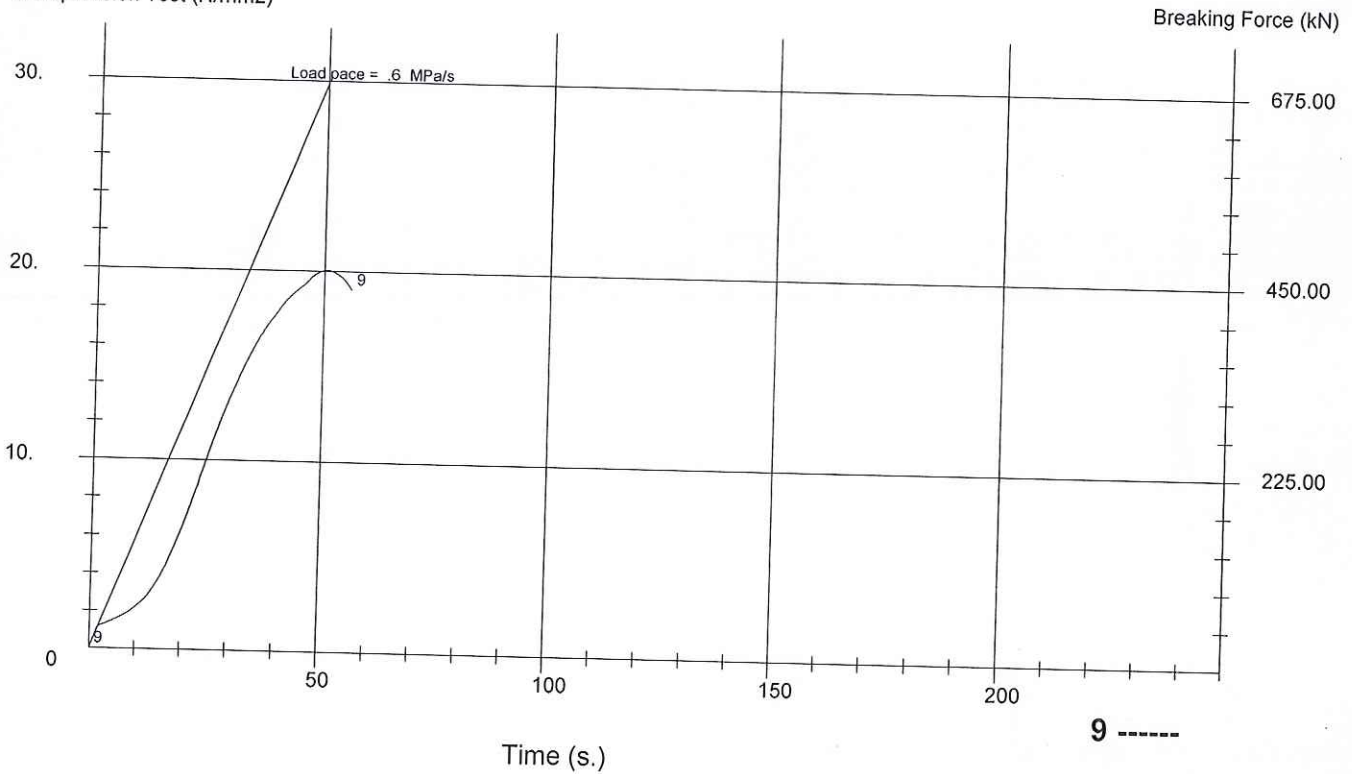

Description:

Lab. Supervisor
Besmir Berisha

Manager



File name : C:\DOCUME~1\ETL-KO~1\DESKTOP\PRESAS~1\0483

Note 1: This report can't be copied or distributed without permission of our company.

Note 2: The test results mentioned in this report is only valid for listed tests.

N.SH. "ETL-KOSOVA"

Specimen Information :

Report Nr : KB-0076/22
Report date : 24.06.2022

Nr . porosisë : 0483
Shenim :

Standardi : EN 12390-3


Mostra :

Nr.	Siperfaqja cm2.	Vellimi cm3.	Masa gr.	Dendësia kg/dm3	Vjelërsia days	Data e marrjes	Data e egz.	Forca kN.	Klasa N/mm2	Temp/Lagsht 'C	Shenja e mostres
2	225.	3375.	7750.	2.3	28	27.05.22	24.06.22	656.7	29.19	20.	M-2
3	225.	3375.	7840.	2.32	28	27.05.22	24.06.22	619.2	28.58	20.	M-3
4	225.	3375.	7830.	2.32	28	27.05.22	24.06.22		27.52	20.	M-4
6	225.	3375.	7830.	2.32	28	27.05.22	24.06.22	621.	27.6	20.	M-5
Mean value:								632.3	28.22		

Graphics

Compression Test (N/mm2)

Breaking Force (kN)

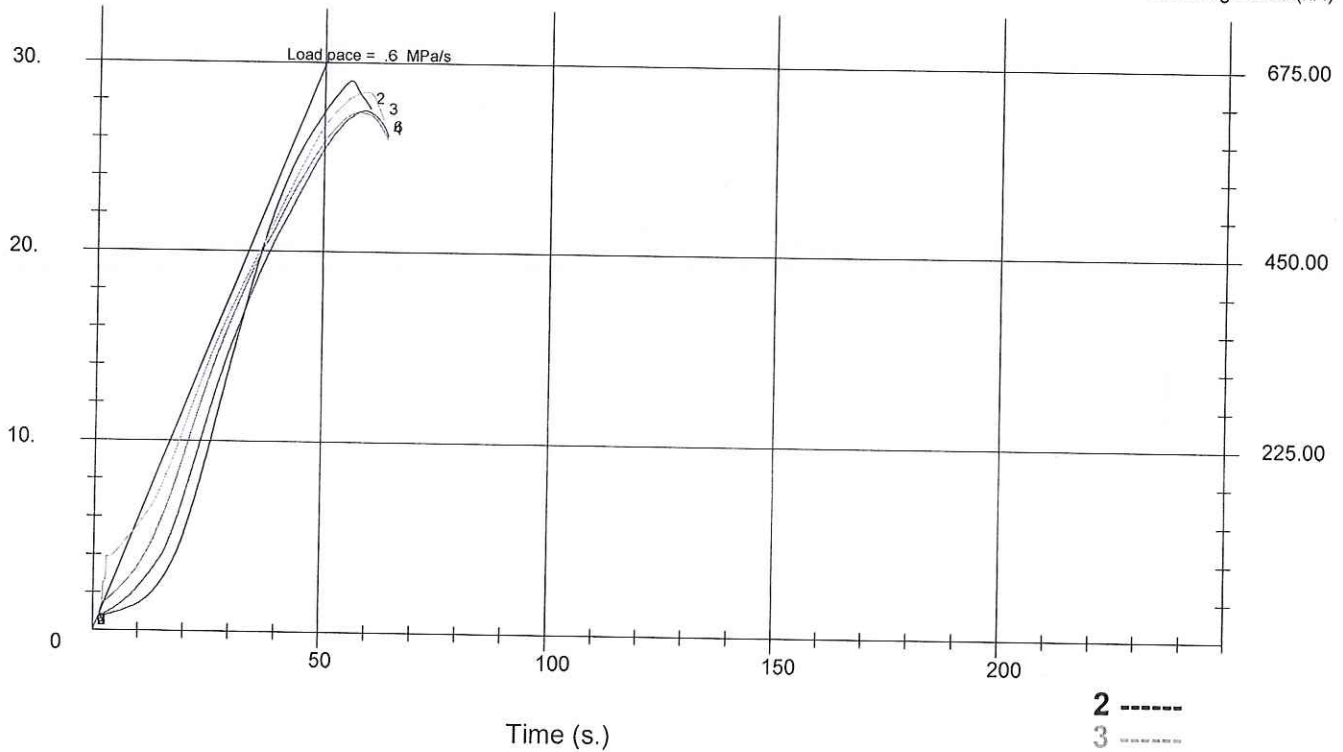

Description:

Lab. Supervisor
Besmir Berisha



Manager

File name : C:\DOCUME~1\ETL-KO~1\DESKTOP\PRESAS~1\0483.TST
Note 1: This report can't be copied or distributed without permission of our company.
Note 2: The test results mentioned in this report are only valid for listed tests.

Nr. Raportit - data 0548 - 24.06.2022

Nr. i porosisë - data 0483 - 27.05.2022

Interpretimi i rezultateve

Vlerat në formë tabelare

Konsistenca dhe temperatura		Matja e peshës vëllimore të brumit të betonit	Përgaditja dhe mirëmbajtja e mostrave standardë të betonit	Matja e masës vëllimore të mostrave të betonit të ngurtësuar	Ekzaminimi i rezistencës në shtypje i mostrave të betonit
Konsistenca e brumit të betonit me metodën e uljës	Temperatura brumit të betonit				
E kërkuar (cm)	E kërkuar (°C)	E kërkuar (kg/m ³)	E kërkuar (kg/m ³)	E kërkuar (kg/m ³)	E kërkuar (N/mm ²)
Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat	Shiko vlerat
Përgaditja dhe mirëmbajtja e mostrave është bërë sipas standardeve përkatëse		Përgaditja dhe mirëmbajtja e mostrave është bërë sipas standardeve përkatëse		Përgaditja dhe mirëmbajtja e mostrave është bërë sipas standardeve përkatëse	
C 30/37		C 30/37		C 30/37	
Shiko vlerat		Shiko vlerat		Shiko vlerat	

Shënim:

1. Rezistenca në shtypje është nën vlerën e kërkuar.

Xhafer Plakiqi, IDA



PROCES-VERBAL PËR BETON (KUBËZA TË BETONIT)

F-7.3

Nr. i porosisë : 0483

Dt. e porosisë: 27/05/2022

Porositësi
(parashtruesi i kërkesës) - adresa: **MMPH**

Objekti - kantieri: SANIMI, RÉSHEQITZÉS NÉ GORANCE

Punëkryesi - adresa: 11/11A BEUROKOS "SHPK FERIZAJ - PRISHINE"

Prodhuesi i betonit - adresa: "ALBA GROUP" HANI ECEZI

Vendi i mostrimit:

MIKSER

Klasa e kërkuar:

30/37 C

Dmax:

Klasa e ekspozitetit:

[illegible]

Shënim: 0548

24/06/122

Në teren kanë qenë prezent:

Porositësi (parashtresë i kërkesës):

Përfaqësuesi i punëkryesit:

Përfaqësuesi i prodhuesit:

Përfaqësuesi i laboratorit: